

Kraków, dn. 22.06.2020

## OPINIA NR 136/VI

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w **Krakowie** przy ulicy **Syrokomli** nr **20/11** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

**Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego – Marka Rojowskiego w celu:

**- wskazania przewodów do podłączenia.**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W pomieszczeniu łazienki istnieje możliwość podłączenia pieca CO gazowego do przewodu kominowego oznaczonego na załączonym rysunku roboczym nr 8 (istniejący otwór). Przewód ten należy wyposażyć w wsad kwasoodporny lub w wypadku podłączenia pieca z zamkniętą komorą spalania w system spalinyowo powietrzny.
2. Kratka wentylacyjna w łazience podłączona jest do przewodu kominowego oddzielnie (przew.nr 3).
3. Kratkę wentylacyjną w istniejącej kuchni proponuje się zamurować (przew.nr 10).
4. W pomieszczeniu adaptowanym na kuchnię istnieje możliwość wykonania kratki wentylacyjnej którą należy podłączyć do przewodu nr 17 (miejsce włączenia kratki oznaczono na ścianie).

Po wykonaniu w/w prac należy zlecić kontrolę prawidłowości ich wykonania przez mistrza kominiarskiego.

Uwagi:


Istniejące kratki wentylacyjne w pomieszczeniu WC oraz przedpokoju (na pawlaczu) podłączone są do szybu świetlikowego.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz.414) , Ustawę o Ochronie Ppoż. z dnia 24.08.1991r (Dz.U.Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp.Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U.Nr 92 poz.460)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 1 egz. dla zleceniodawcy, 1 egz.a/a

Opiniodawca  
uprawniony mistrz kominiarski

**MAREK ROJOWSKI**  
MISTRZ KOMINIARSKI  
UPRAWNIONY DO KONTROLI  
STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI  
PRZEWODÓW KOMINOWYCH  
NR DYPL. KO-WP-444/1/95

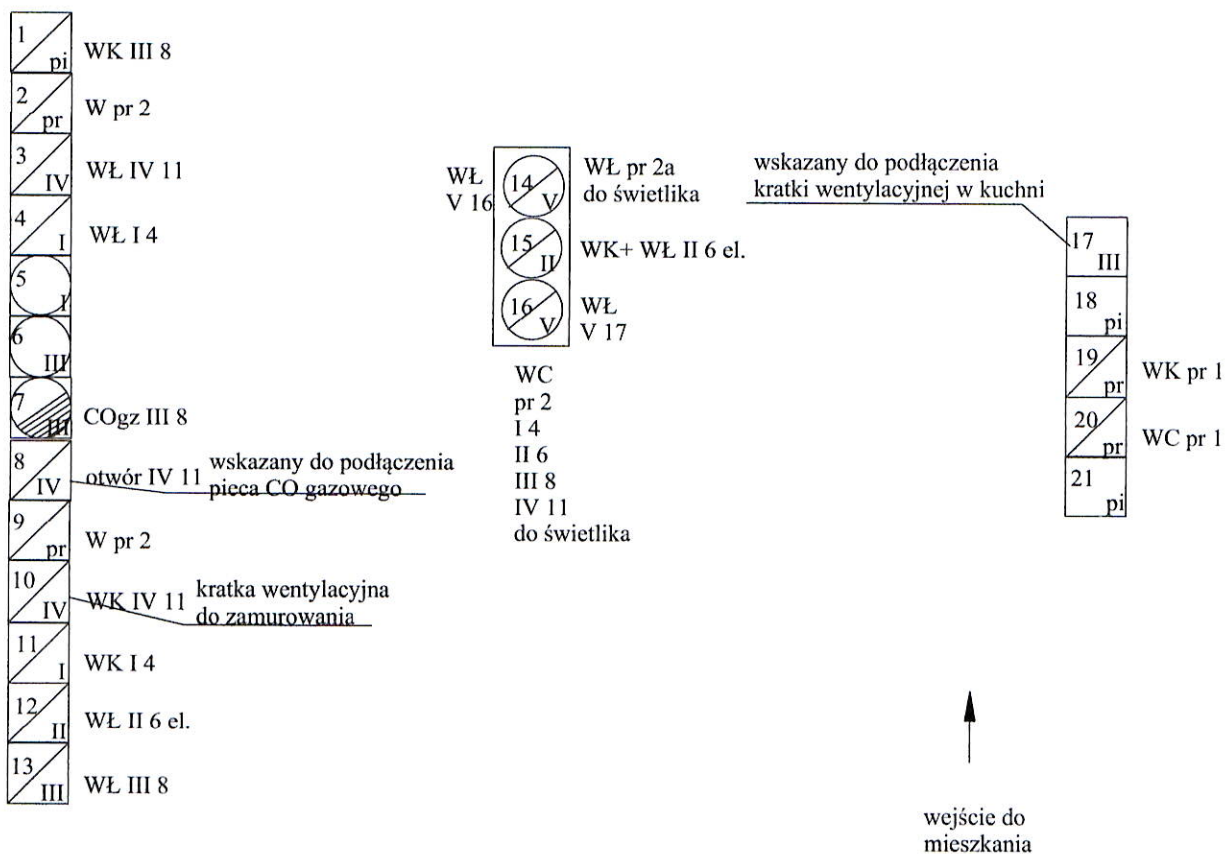

#### LEGENDA:

ŁG - podłączenie piecyka kąpielowego gazowego  
 COg. - podłączenie pieca CO gazowego  
 COw. - podłączenie pieca CO węglowego  
 WK - podłączenie kratki wentylacyjnej w kuchni  
 WŁ - podłączenie kratki wentylacyjnej w łazience  
 WC - podłączenie kratki wentylacyjnej w WC  
 Z - podłączenie pieca kaflowego węglowego  
 ZE - podłączenie pieca kaflowego z wkładem elektrycznym  
 KK - podłączenie pieca kuchennego węglowego  
 pi, pr, I itd. - drożność przewodów (oznaczenie wewnątrz przewodu)  
 pr, I, II itd. - oznaczenie kondygnacji  
 1, 2, 3 itd. - numery mieszkań  
 1, 2, 3 itd. - numery przewodów (oznaczenie wewnątrz przewodu)

**MAREK ROJOWSKI**  
 MISTRZ KAMINIARSKI  
 UPRAWNIONY DO KONTROLI  
 STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI  
 PRZEWODÓW KOMINOWYCH  
 NR DYPL. KO-WP-444/1/95